

\*\*\*お客様へ\*\*\*


お手元にある取扱説明書(FCS-23A- / I)は、以下の点が追加、または削除されていません。  
製品(FCS-23A- / I)を使用する時は、取扱説明書“FCS-23A- / I”と挿入用紙  
(KS2000.007J3)を併せてお読みください。

#### [補助機能設定モード2]

スケーリング上限設定[4FLH]、スケーリング下限設定[4FLI]、警報1(A1)動作励磁/非励磁選択[RLA]、警報2(A2)動作励磁/非励磁選択[RLB]の選択項目が追加になりました。

選択方法は以下の通りです。

▲ + ▼ + MODEを約3秒間押すと、補助機能設定モード2の設定項目になります。

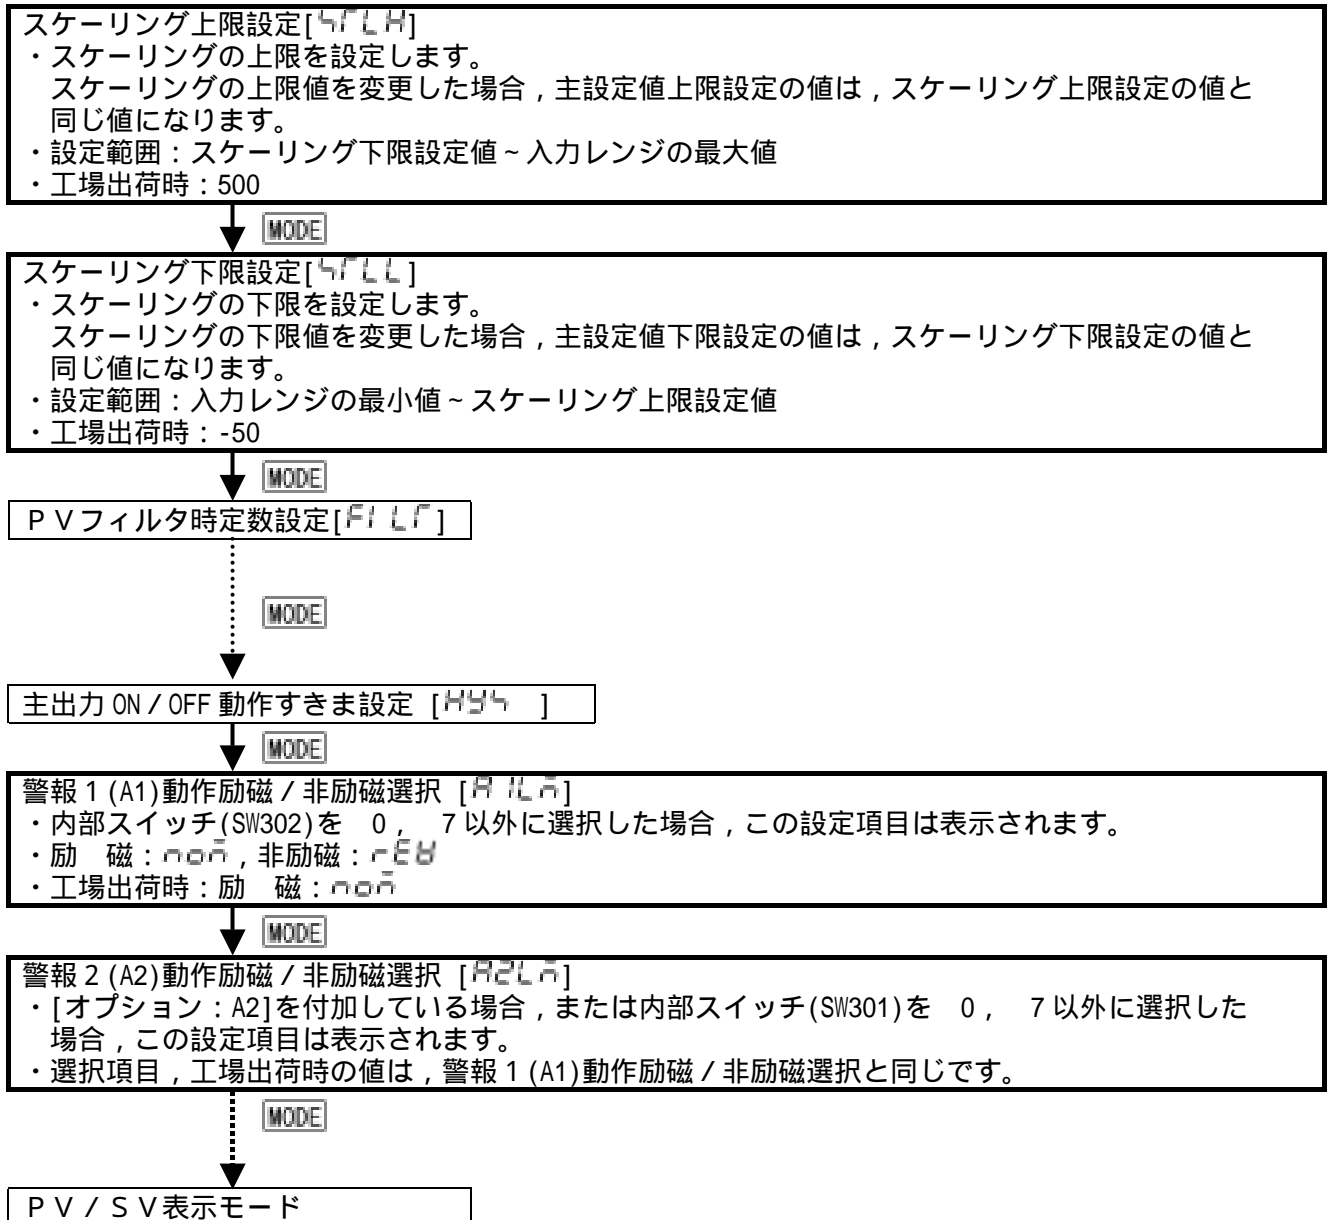

#### [補助機能設定モード2の削除項目]

オーバシュート抑制機能選択[OLUE]の選択項目が削除されました。